



١٢٦

جمهورية المملكة المتحدة

محاضرة حول
توليد وتوزيع الكهرباء
بمدينة نيويورك

للاستاذ المهندس

صلاح الدين الشاذلي


مدير ادارة المحطات والطلبيات

أقيمت بقاعة الجمعية بمصر في ١٢ فبراير سنة ١٩٥٢

مطابع دار اخبار اليوم

ESEN-CPS-BK-000000209-ESE

00426241

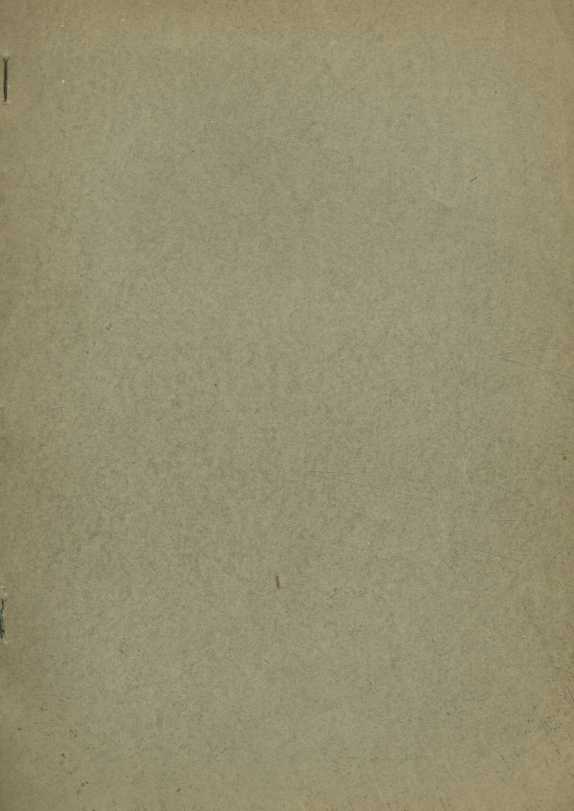


جمعية المهندسين الملكية

محاضرة عن توليد وتوزيع الكهرباء بمدينة نيويورك

للاستاذ المهندس
صلاح الدين الشاذلي
مدير ادارة المحطات والخطوط

أقيمت بقاعة الجمعية بمصر في ١٢ فبراير سنة ١٩٥٢

خريطة لمدينة نيويورك

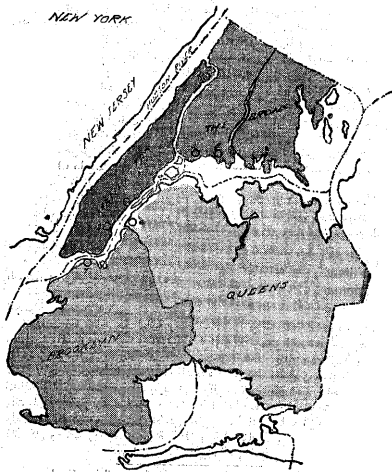

(توليد وتوزيع الكهرباء بمدينة نيويورك)

مقدمة

مدينة نيويورك كما تعرفون حضراتكم اضخم واكبر مدينة على ظهر السهبة حيث تبلغ مساحتها ٥٣٠ ميلا مربعا (١٣٦٠ كيلو مترا مربعا) ويبلغ عدد سكانها ثمانية ملايين نسمة وتنفرد عن باقي المدن بميزات لا تشيبه لها في مدن العالم اجمع فهي المدينة التي تبهر كل قادم اليها وتستولي على احساسه ومشاعره وهي :

اولا - تعتبر بحق مدينة الهندسة والمهندسين فبانيها الضخمة وناطحات السحاب الهائلة ومجموعة الكبارى التي ليس لها شبيهه في العالم وانفاقها الطويلة المتعددة والتي تسير تحت الارض والماء وحسن تنسيق شوارعها وتخطيط طرقها الهندسية البديعة ومحطات توليد القوى الضخمة تجعلها مهلا عدا للعالم المحقق والباحث المدقق .

ثانيا - من الناحية الصناعية تعتبر اكبر واضخم مدينة صناعية في العالم طرا فانتاجها الصناعى في السنة يقدر بحوالى خمسة مليارات من الدولارات وهو ما يوازي ٢٥ ٪ مما تنتجه اشهر اربعة عشر مدينة صناعية في الولايات المتحدة مجتمعة .

ثالثا - مركزها العالمى والمصرفى والتجارى ليس له نظير في العالم . وكلنا يعرف ما يتمتع به ولزستريت **Wall Street** من مركز المتحكم في مال وتجارة العالم .

رابعا - مينائها اكبر ميناء في العالم ويحتوى على ٢٠٠ رصيف فتستطيع ان تستقبل ٤٠٠ عابرة محيط دفعة واحدة وفي وقت واحد خامسا - بها عشرة خطوط حديدية يحملون منها واليها ٨٥ مليون طننا من البضائع في السنة .

سادسا - مطارها (لاجورديا) يدخله ويخرج منه ٢٠٠ طائرة في الساعة كما يخرج منه وينزل فيه ١٤٠٠٠ مسافرا في الساعة .

سابعا - بها من المتاحف والمكتبات العامة والمستشفيات ودور الفنون الجميلة مالا عداد لها .

ثامنا - اما متاجرها الهائلة ومحلات المودة ودور اللهو والطرب ودور السينما والمسارح والنوادرى الليلية وما شابهها فيعجز القلم عن حصرها . هذه القوة البشرية الضخمة التي تجمعت في هذه المدينة العظيمة والتي

تمثل ٧٥ ٪ من سكان الولايات المتحدة الامريكية والتي وصلت الى قمة المدينة والرقى الصناعى الذى يمثل حوالى ٢٠ ٪ من الطاقة الصناعية والتجارية والمصرفية للولايات المتحدة باجمعها سخرت في خدمتها الكهرباء ولعلها في نظرى من العوامل الاولى والرئيسية لما وصلت اليه من ازدهار فاق كل وصف وما بلغته من قمة الشهرة الصناعية .

محطات توليد القوى الكهربائية

تمد هذه المدينة الصناعية بالكهرباء ثمانية محطات بخارية لتوليد القوى الكهربائية مجموع قوتها ٢٥١٧٠٠٠ كيلوات تملك الستة محطات الرئيسية منها شركة **Consolidated Edison Company of New York** وجميع هذه المحطات متصلة ببعضها البعض على التوازي وتمد هذه المدينة الفريدة بغطاء كهربائية هائلة ليس لها مثيل في العالم حيث بلغ مجموعها خلال عام ١٩٤٦ حوالى عشرة مليارات من الكيلوات ساعة والجدول التالى يبين اسماء محطات توليد القوى الكهربائية وقوة كل منها ومقدار ما ولدته كل منها من الطاقة الكهربائية خلال عام ١٩٤٦

محطات توليد القوى الكهربائية لمدينة نيويورك

رقم مسلسل	اسم محطة التوليد	القدرة بالكيلوات	القوة المولدة كيلوات ساعة في السنة		مجموع القوة المولدة في السنة بالكيلوات ساعة
			بذبتية ٦٠	بذبتية ٢٥	
١	HUDSON AVENUE	٨٤٠٠٠٠	٢ ٩٩١ ٦٩٨ ١٠٠	٧٨ ١١١ ٦٣٠	٣ ٠١٩ ٨٦٩ ٦٣٠
٢	EAST RIVER	٢٥٩٠٠٠٠	—	٩٦٥٠٠٦٢٠٠	٩٦٥٠٠٦٢٠٠
٣	LONG ISLAND	٨٣٠٠٠٠	٢ ٦٤٥ ٢٠٠	٩٩ ٨٠٩ ٦٠٠	٩٧ ١٦٩ ٤٠٠
٤	WATER SIDE	٤٤٢٠٠٠٠	١ ٢٩٠ ٤٢٦ ١٠٠	٧٦٥ ٢٢٤ ٩٠٠	٢ ٠٥٥ ٦٥١ ٠٠٠
٥	PORT MORRIS	٥٦٠٠٠٠	—	١٢ ٣١٦ ٠٠٠	١٢ ٣١٦ ٠٠٠
٦	HELL GATE	٤٨٩٠٠٠٠	٢ ١٨٦ ١٦٤ ٠٠٠	٤٩٥ ٩٦٠ ٠٠٠	٢ ٦٨٢ ١٢٩ ٠٠٠
٧	CHEMAN CREEK	١٩٥٠٠٠٠	٨٤٧ ٥٠٠ ٦٦٠	—	٨٤٧ ٥٠٠ ٦٦٠
٨	GLEN WOOD	٥٣٠٠٠٠	٢٧ ٠٢٢ ١٠٠	٢٩٢ ٧٠٠	٢٦ ٧٢٩ ٤٠٠
	المجموع	٢ ٥١٧ ٠٠٠	٧ ٣٤٠ ١٧٠ ٦٦٠	٢٣٦٦ ١٥٠ ٦٣٠	٩ ٧٠٦ ٣٢١ ٢٩٠

حوالى ربع هذه الطاقة اى ٢٥ مليار كيلوات ساعة يحول الى تيار
ذبلته ٢٥ فى الثانية وذلك لاستعمالها فى القطارات الحديدية الكهربائية
(Subway) والباقي بذبذبة قدرها ٦٠ فى الثانية للاضاءة والصناعة .
ويتضح لحضراتكم من الجدول السابق ان هذه المدينة تستهلك حوالى
عشرة مليارات كيلوات ساعة فى السنة وهى كمية هائلة تستوقف نظر كل
باحث مدقق فلا يوجد بلد آخر فى العالم له مثل هذه الطاقة او حتى
يمكن ان يدانها من بعيد او قريب

ولعل من المناسب ان اذكر انها تقارب ماتستهلكه ولاية التنسى باجمعها
وهى الولاية المشهورة بقرارة مسافطها المائية المستعملة فى توليد الكهرباء
والتي طبقت شهرتها العالم اجمع .

من الغريب ايها السادة ان تعرفوا ان متوسط استهلاك الفرد من
الكهرباء فى السنة فى مدينة نيويورك هو ٧٨٥ كيلوات ساعة هو اقل من
متوسط استهلاك الفرد من الكهرباء فى السنة فى جميع أنحاء الولايات
المتحدة الامريكية وهو ١٢٢٩ كيلوات ساعة ومتوسط استهلاك الفرد فى
ولاية التنسى ١٩٠٣ كيلوات ساعة .

وليس هذا معناه ان ساكن مدينة نيويورك اقل حظا فى المدينة من
اخيه الامريكى بل ذلك ناتج من ان ساكن هذه المدينة العظيمة رجلا ونساء
مجهدون بالعمل الصناعى والتجارى والمصرفى والعلمى والفنى وما شابهه
لدرجة ان اغلبهم يتناول طعامه وشرايه واغلب حاجياته فى المطاعم العامة
المنشرة انتشارا كبيرا فى أنحاء المدينة وانه لا يستعمل البيت الا بقدر
ما يحتاجه جسمه من الراحة الضرورية للحياة .

كنا ان هذا يرهان على ان الطاقة الكهربائية الهائلة المستهلكة فى هذه
المدينة اتما يذهب اغلبها للصناعة والتجارة

والرسم البياني نمرة ١ يوضح ان الحمل يبدأ فى الارتفاع بسرعة من
الساعة السادسة صباحا ويصل الى ما يقرب من القمة من الساعة التاسعة
صباحا وهو وقت بدء العمل فى البلاد الامريكية ويصل الى نهايته بين الساعة
الرابعة والخامسة مساء وهو موعد انتهاء العمل ثم يبدأ فى الهبوط السريع
بعد ذلك فى الليل فيصل الى نصف الحمل . وهذا يخالف ما نعهده فى المدن
الآخرى غير الصناعية من ضعف الحمل فى النهار وارتفاعه فى الليل بين
السابعة والثامنة مساء .


والرسم البياني نمرة ٢ يبين ساعات تغير الحمل فى السنة .

أما الرسم التخطيطى نمرة ٣ فيبين كيفية ربط المحطات الثمانية المختلفة
أما الرسم التخطيطى نمرة ٤ فيبين كيفية ربط المحطات الثانية المختلفة
بعضها ببعض وقطرة كل منها وتوزيع الحمل عليها ونصيب كل منها من
التيار ذى ال ٢٥ ذبذبة والتيار المقابل ذى ال ٦٠ ذبذبة كما يبين كيفية
ربط تيسار ال ٦٠ ذبذبة بالمجموعة الكهربائية لمسائط نياجرا .
(Niagara Hudson) ويمكن مد هذه المجموعة بخوالى ٥٧٠٠

كيلوات من مجموعة محطات شركة
Consolidated Edison Co. of
New York


كما يربط التيار ذو ال ٢٥ ذبذبة بمجموعتى شركة السبكة الحديد
B.M.T., I.R.T. ويمكن مد هاتين الشركتين بخوالى ٢٩٠٠٠ كيلوات .

الرسم البياني للمحمل اليومي لمدينة نيويورك

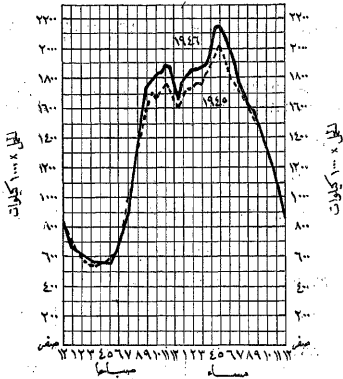

الرسم البياني رقم ١

LOAD DURATION CURVE.

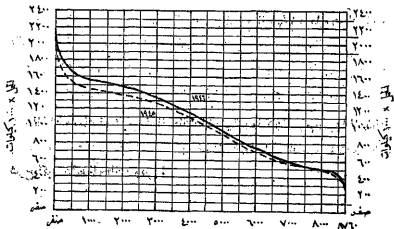

ساعات التحميل

الرسم البياني رقم ٢

وفي الجدول الثاني يتضح مقدار ما استهلكته كل محطة من الوقود في سنة ١٩٤٦
أي ١٤٤٦٢ طناً في اليوم

رقم مسلسل	اسم المحطة	الفحم المستهلك في السنة بالطن	المازوت المستهلك في السنة بالطن
١	HUDSON GOLD	١,٧١٨,٩٥٥	١٠٤,٠٠٠
٢	HELL GATE	١,٣٧٦,٧١٥	١٠٨,٧٠٠
٣	EAST RIVER	٦٢٦,٠٨٢	—
٤	WATER SIDE	١,٠٢١,١٣٥	—
٥	SHERMAN GREEK	٣٩٥,٠٣٦	٣٨,١٦٠
٦	PORT MORRIS	١٨,٩٧٢	—
٧	GLEN WOOD	٩,٥٠٨	١٧,٦١٠
٨	LONG ISLAND CITY	١١٢,٣٨٥	—
	المجموع	٥,٢٧٨,٧٨٨	٢٦٨,٤٧٠

ومن هذا يتضح أن هذه المحطات تستهلك حوالي $١/٢$ ٥ مليون طن من
الفحم والوقود في السنة أي حوالي ١٤٥٠٠ طناً في اليوم الواحد .
ومتوسط ما يستهلك من الفحم لتوليد ١ كيلوات ساعة هو ١٨٦ رطل
رطلاً من الفحم أي حوالي ٥٠ كيلو جراماً وسعراً قدره ١٥٢٦٦ ر٥
ولما كان من المتعذر شرح هذه المحطات الثمانية مهما كان الشرح موجزاً لأن ذلك
يحتاج إلى وقت طويل لا تسمح به محاضرة واحدة فإني سبقتصر على
شرح أكبر هذه المحطات وهي :

Hudson Avenue Generating Station

تعتبر هذه المحطة اكبر محطة توليد بخارية لتوليد الكهرباء في العالم قوتها ٧٧.٠٠٠ كيلوات اى حوالى مليون حصان - وقد بدىء في انشائها سنة ١٩٢٢ وكانت قوتها عندئذ ٤٠.٠٠٠ كيلوات عبارة عن ثمان وحدات تربيئية قوة كل منها ٥.٠٠٠ كيلوات .

ولم يمض الا بضع سنوات على انشائها حتى الحت ضرورة ارتفاع الحمل ارتفاعا كبيرا على معالجة توسيع هذه المحطة وتكبير قوتها من غير المساس بمبانيها الاصلية فوجد من الضرورى وضع وحدات اكبر واغوى في نفس مواضع بعض الوحدات القديمة الصغيرة

وقد استطاع التقدم العلمى التغلب على هذه المشكلة وذلك بتصميم التبرينات والتربينات البخارية ذات الضغط العالى ودرجة الحرارة المرتفعة وامكن بذلك مضاعفة قوة المحطة وفي نفس مبانيها ومن غير البعد كثيرا عن التصميم الاولى لها .


وتحتوى هذه المحطة على هذه الوحدات الآتية :

اسم الوحدة	قوة كل منها بالكيلوات	المجموع بالكيلوات
١ - ٢ - ٣	٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠
٤	٨٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠
٥ - ٦	١١٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠
٧ - ٨	١٦٠,٠٠٠	٣٢٠,٠٠٠

طريقة ربط المحطات بعضها

25 CYCLE

60 CYCLE

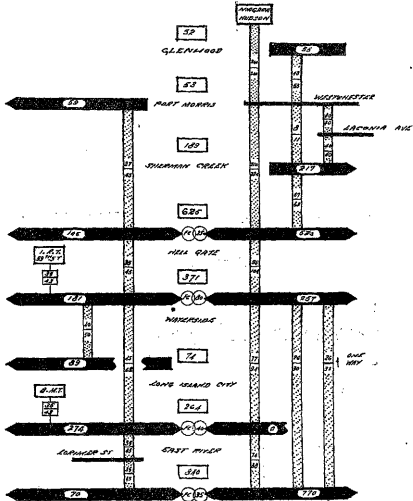

25 CYCLE SYSTEM 778
NET GENERATING CAPACITY

MADISON - GOLD

1817 60 CYCLE SYSTEM
NET GENERATING CAPACITY

2460

TOTAL SYSTEM
NET CAPABILITY

الرسم التخطيطي رقم ٣


أى ثمانية وحدات مجموع قوتها ٧٧٠٠٠٠ كيلوات
وتقع هذه المحطة عند مصب النهر الشرقى (East River) ومبدأ
طريق الهندس (Hudson Avenue) وتجاور ترسانة بحرية الولايات
المتحدة الأمريكية والرسم التخطيطى المرفق نمره ٤ يبين الموقع التخطيطى
لمبنى وآلات هذه المحطة كما يظهر الرصيف البحرى حيث ترسو البواخر
وناقلات الفحم والمازوت التى تمد المحطة بما يلزمها من الوقود . كما يظهر
مبنى لوحات التوزيع الكهربائية والمحولات . وهذا المبنى يفصله عن
مبنى المحطة الرئيسى شارع مارشال (Marshal Street) ويتصل
به من اعلا بواسطة ثمان كبرى تحمل كابلات التغذية وخلافها .

عنبر القيزانات البخارية

يحتوى عنبر القيزانات على ثمانى صفوف كل صف به اربعة قيزانات
أى ان مجموع القيزانات البخارية هو ٣٢ قيزانا .
وكان كل صف منها أى ثلاثة قيزانات يكفى لمد تربيئة بخارية واحدة
قوة ٥٠٠٠٠ كيلوات فلما دعت الحاجة لتقوية المحطة واضطرت الشركة
لوضع تربيئات اكبر قوة ظهرت الصعوبة فى وضع قيزانات ذات سعة
اكبر فى نفس المكان المحدد التى كانت تشغله سابقتها الاصغر . خصوصا
عندما اريد تركيب الوجدتين الضخمتين ٧ و ٨ والتى تحتاج كل منهما الى
قيزانات سعة كل منها اكثر من ثلاثة امثال سابقتها والتى كانت مركبة فى
الصفين الاخيرين مما اجبر المهندسين على عمل تصميمات خاصة لهذه
القيزانات رغم الحجم المحدد الذى لم يزد الا قليلا فى الارتفاع والمساحة .
فشكلت مواسير القيزانات بطريقة تزيد من تكبير حجمها
وامكن بذلك وضع ٣٨٤٦ قدما مربعا (٣٦٠ مترا مربعا) من مواسير
المياه الحائطية كما يمكن تركيب هذه المواسير الحوائط الاربعة للقرن وامكن
بذلك تصغير حجم القيزان مع تكبير سطح التسخين والتبخير .


واصبح حجم فرن القيزان الجديد ١٤٠٠٠ قدم مكعب (٤٢٠ مترا
مكعبا) ويحتوى على ثلاثة اسطوانات (Drum) قطر كل منها ٥٤
بوصه (١٣٥) سم وسمك جدارها المصنوع من الصلب ١/٢ بوصة (١٢م)
اما قطر الاسطوانة الرابعة الجافة (Dry Drum) فهو ٤٨ بوصة (١٢٠ سم) .
وسمك جدارها ٢ بوصة (٥٠ م)
ومساحة سطح التسخين للقيزان (Boiler Heating Surface) هى ٢٣٨٨٠
قدما مربعا ٢٣٢٢٠٠

تشتغل قيزانات الصغوف ١-٢-٣ على ضغط قدره ٢٦٥ رطلا على
البوصه المربعة (١٩ كجم / ١ سم ٢) اما باقى القيزانات فتشتغل
على ضغط قدره ٤٠٠ رطل/بوصة مربعة (٢٠ كجم / ١ سم ٢) ودرجة
حرارة البخار ٧٣٠ ° فهرنهيت (٣٨٥ ° مئوية)
قدرة كل قيزان من الصفوف الثلاثة الاولى ١٤٦٠٠٠ رطل بخار فى
الساعة (٦٦ طنا فى الساعة)

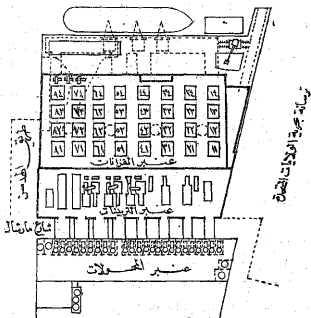

مقطع أفقي لمحطة هدد إقيني

الرسم التخطيطي رقم ٤

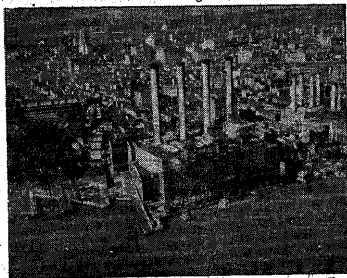

منظر عام للمحطة

- قدرة كل قيزان من الصف الرابع ٢٣٥٠٠٠ رطل بخار في الساعة (١٠٧ طناً في الساعة)
- قدرة كل قيزان من الصفين ٥ - ٦ ٣٥٠٠٠٠ رطل بخار في الساعة (١٦٠ طن في الساعة)
- قدرة كل قيزان من الصفين ٧ - ٨ ٦٠٠٠٠٠ رطل بخار في الساعة (٢٨٠ طن في الساعة)

تهوين المحطة بالوقود

تستهلك محطة الهدسن أفينيو (Hudson Avenue) حوالي ١٧١٨٦٥٥ طناً من الفحم في السنة أي حوالي ٤٧٠٠ طناً من الفحم في اليوم الواحد وهذه الكمية تنقل كما قلنا سابقاً بالبواخر والصنادل إلى رصيف هذه المحطة البحري حيث تفرغ بواسطة ثلاثة أبراج كهربائية ضخمة تشتغل فيها اوناش تعمل ائوماتيكية فوق هياكل معدنية من الصلب .

وسعة جاروف كل من هذه الاوناش $\frac{21}{2}$ طناً التي ترفع الفحم لعلو ٢٠٠ قدم (٦٠ متراً) ويمكن لهذه الأبراج ان ترفع وتطحن ٣٠٠ طن من الفحم في الساعة .

وهذا الفحم المطحون المعد للحريق ينقل ائوماتيكية كذلك على عربات حديدية سعة كل منها ٥ اطنان وتسير بالكهرباء على قضبان حديدية فوق مستقبل الفحم المطحون (Hooper) للقيزانات المختلفة ومنا تسحب مبنى المحطة حيث توزع حمولتها بعد وزنها على المجارى الموصلة الى بالهواء المضغوط لتغذية حواقي اللهب .

الجلخ واثربة الفحم المتخلفة من الحريق

اما مخلفات الحريق من الجلخ واثريته فانها تسقط من الباطات المتحركة (Stokers) فوق طواحين ذات درافيل ثم تتجمع في حجرات مصنوعة من الزهر ومبطنة بالطوب الحراري ولها ارضية من الخرسانة وفي أسفلها بوابات عندما تفتح ويندفع التراب منها في مجرى طويل يعرض عنبر القيزانات بواسطة تيار مائي يتدفق من فتحات ذات ضغط (Water jets) تنظم باليد فتدفع امامها بقوة هذه المخلفات الى احواض ترسيب قريبة من الميناء ومن هذه ترفع بواسطة اوناش كهربائية الى ناقلات بحرية لاتقائها في سط البحر للتخلص منها


التريينات البخارية

والجدول التالي يبين التريينات البخارية المختلفة وتاريخ انشائها وقوة كل منها


التريبات البخارية

والجدول التالي يبين التريبات البخارية المختلفة وتاريخ انشائها وقوة كل منها

اسم الوحدة	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨
تاريخ التركيب	١٩٢٤	١٩٢٤	١٩٢٤	١٩٢٦	١٩٢٨	١٩٣٠	١٩٣٢	١٩٣٢
منسامة شمعة	شمع الكبريت	شمع الكبريت	شمع الكبريت	شمع الكبريت	شمع الكبريت	شمع الكبريت	شمع الكبريت	شمع الكبريت
القوة بالكيلوات	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	١١٠٠٠٠	١١٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠
ضغط البخار رطل	٢٦٥	٢٦٥	٢٦٥	٣٧٥	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠
درجة حرارة ف	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠
معدل القوة	٠.٨	٠.٨	٠.٨	٠.٩	٠.٨	٠.٨	٠.٨	٠.٨
الدينامية	٦٠	٦٠	٦٠	٦٠	٦٠	٦٠	٦٠	٦٠
السرعة في الساعة	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠
سطح الكندنة	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	٨٨٥٠٠	٨٨٥٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠
قدما مربعا								
المياه اللازمة								
الكندنة								
جالات في الدقيقة	٦١٦٦٥	٦١٦٦٥	٥١٦٦٥	٥٠٨٥٠	٦٧٥٠٠	٦٧٥٠٠	٧٣٠٠٠	٧٣٠٠٠

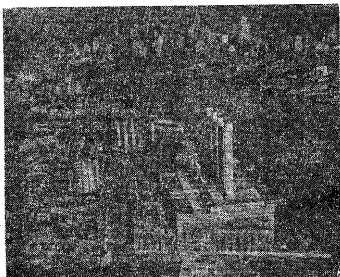

منظر عام آخر للمحطة

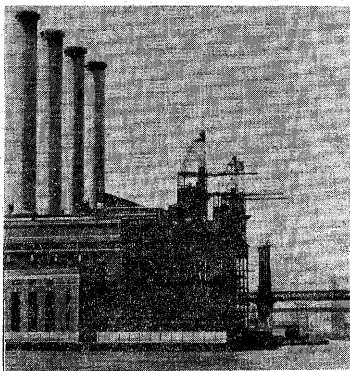

منظر بين أبراج الفحم للمحطة

المولدات الكهربائية

المولدات الكهربائية للوحدات الثلاثة الأولى قوة كل منها ٥٠٠٠٠ كيلوات وسرعتها ١٢٠٠ لفة في الدقيقة

والمولد الرابع قوة ٨٠٠٠٠ كيلوات

والمولدين للوحدتين الخامسة والسادسة قوة كل منهما ١١٠٠٠٠ كيلوات

والمولدين للوحدتين السابعة والثامنة قوة كل منهما ١٦٠٠٠٠ »

والمولدات الخمسة الأخيرة سرعتها ١٨٠٠ لفة في الدقيقة

والمولدات ١ - ٧ - ٨ صناعة شركة الجنرال الكترك

والمولدات ٢ - ٣ - ٤ - ٥ - ٦ صناعة شركة الوستنج هاوس

وتبرد هذه المولدات جميعها بواسطة مراوح كبيرة تديرها محركات

كهربائية موضوعة فوق سطوح المولدات لضغط الهواء المبرد بالماء بين

جدران المولدات لتبريدها ويحتاج كل من الستة مولدات الأولى الى اثنين

من هذه المراوح اما الوحدتين ٧ - ٨ فتحتاج كل منهما الى اربعة مراوح .

ويتصل بكل من هذه المولدات اتصالا مباشرا بمغذى اقطاب ٢٥٠ فولت

والمولدات جميعها تولد تيارا كهربائيا ضغطه ١٣٨٠٠ فولت .

ويتصل كل مولد بثلاثة محولات من النوع المسمى اوتو ذى الوجه

الواحد (Single-Phase Auto-transformer)

وتوصيلة المولدات من نوع النجمة (Y Star) ذى الثلاثة

أوجه حيث توصل نقطة التعادل بالمولد (Neutral) بنقطة تعادل

المحولات الثلاثة المتجمعة والموصلة جميعها الى الارض (Earthed) .

ويحول الضغط الكهربائي من هذه المحولات الى ٢٧٦٠٠ فولت حيث

يوصل الى قضبان توزيع الكهرباء (Bus-Bars) ومن هذه تخرج

تربينات الضغط العالي (Topping-Turbines)

كبات التغذية ذات الضغط العالي لانحاء المدينة المتفرقة

ولما كانت محطة الهندس افينيو التي وصفتها حضراتكم لم يركب لها

بعد واحدة من ال Topping-Turbines رأيت ان اسرد لكم وصفا موجزا

عنها قبل البدء في شرح طريقة توزيع الكهرباء في المدينة .

عندما تبنت الفوائد الاقتصادية الكبيرة للتربينات والقيزانات البخارية

ذات الضغط ودرجة الحرارة العاليتين في الستين العشرة الأخيرة وفضلت

بكثر مثيلاتها ذات الضغط ودرجة الحرارة العاديتين المسروفة الى بضع

سنتين مضت وخصوصا عندما أمكن احلال الوحدات الجديدة في نفس

المكان الذي كانت تشغله الوحدات القديمة حتى امكن مضاعفة قدرة

محطات توليد القوى الكهربائية وزيادة قدرتها زيادة كبيرة تناسب

والزيادة المضطرة في طلبات هذه المدينة وذلك في نفس مباني المحطات

الاصلية .

فقد وضعت شركة Consolidated Edison ستة وحدات من هذا النوع


في ثلاثة من محطاتها وهي :

١ - محطة Hell Gate

٢ - محطة River Side

٣ - محطة Sherman Greek

وتقوم الشركة بتركيب وحدتين أخرتين منها الآن

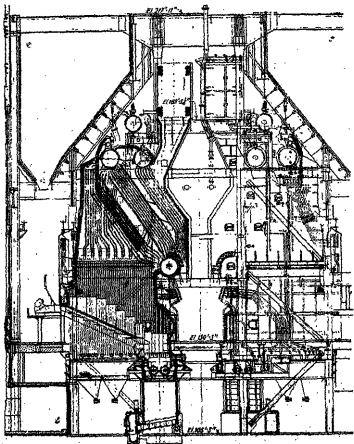

قطاع راسي للقيزانات البخارية

ولحضراتكم وصفا موجزا عن هذا النوع من التربينات والقيزانات البخارية :

سعة القيزان : ١٠٠٠ رطل من البخار في الساعة (٤٥٠ طنا في الساعة)

ضغط البخار : ١٦٠٠ رطل على البوصة المربعة (١١٠ كيلو جرام على السنتمتر المربع)

درجة حرارة البخار : ٩٥٠ فهرنهايت (٥١٠ مئوية)

ويحتوى القيزان على اربعة اسطوانات للبخار (Drum) قطر كل منها ٥ قدم (١٥٠ سم) وسمك بدنهما ٥ بوصه (١٢٥ مم) والرسم المرفق يبين كيفية توصيل تربينات التقوية Topping Turbine بالوحدات القديمة ذات الضغط الواطى .

وتسير العملية كالاتى :

١ - يرفع الفحم بالانواض الكهربائيه اتوماتيكيا الى مخازن الفحم (Bunker)

ب - يطحن الفحم فى مطاحن خاصة ثم يدفع اتوماتيكيا الى حواض اللهب (Burners)

ج - الفحم المطحون والهواء المضغوط بواسطة المراوح الكهربائيه يغذيان حواض اللهب بالنسب الصحیحة لجعل الاحتراق كاملا .

د - القيزان البخارى سعة المليون رطل فى الساعة

هـ - اسطوانة البخار (Drum) حيث يخرج البخار بضغط ١٦٠٠ رطل على البوصة المربعة ودرجة حرارة ٩٥٠ درجة فهرنهايت .

و - الماسورة الرئيسية المغذية لبخار الضغط العالى قطرها ١٦ بوصة (٤٥ سم) وسمك جدارها ١ ٧/٨ بوصة (٤٧ مم)

ز - بخار الضغط العالى ودرجة الحرارة العالیة يدخل التربينه العلیا (Topping) والتي تدير مولدا كهربائيا قوة ٥٠٠٠٠ كيلوات .

ح - يخرج البخار من عادم التربينه العلیا فى ماسورة صلب قطر ٢٤ بوصة (٩٠٥ سم) وسمك جدارها ٢/٤ بوصة (١٨ مم) بضغط قدره ٢٠٠ رطل على البوصة المربعة ودرجة حرارة قدرها (٥٠٠) درجة فهرنهايت حيث يغلى تربينة اخرى من ذات الضغط الواطى وقوتها ٥٠٠٠٠ كيلوات


ط - التربينات ذات الضغط الواطى ومولداتها الكهربائيه .

ك - بخار العادم من هذه التربينات يكثف من المكثفات


ل - طلبات التغذية ترفع البخار المكثف فى المكثفات لتغذى به القيزانات ثانيا

م - القيزانات ذات الضغط الواطى ٢٠٠ رطل على البوصة المربعة ودرجة حرارة قدرها ٢٠٠ درجة فهرنهايت

ى - موصل البخار الذى يستعمل لتسخين وتدفئة المنازل والمحلات .

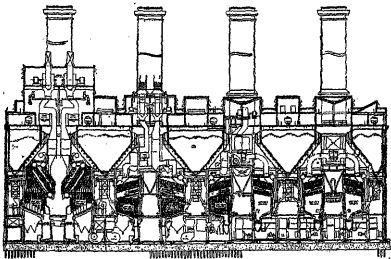

قطاع رأسى يبين اتصال الفيزانات الأربعة والثلاثون بالمداخن الأربعة

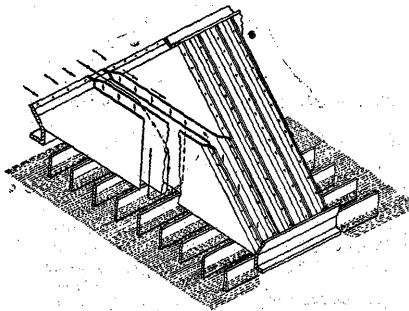

مصيدة الذرات الكربونية «الطبايب»

مصائد ذرات الكربون (الهباب) (Cinder Catcher)

لما كانت اغلب هذه المحطات موجودة داخل المدينة وتجاور افضم المباني وارقى الاحياء اصبح من الضروري وضع اجهزة في مجارى المداخن للتخلص من اللرات الكربونية السوداء (الهباب) للتطاير مع الغازات المتصاعدة .

والنظرية الرئيسية لهذه المصائد هي تغيير اتجاه سير الغازات المتصاعدة الى اعلا في المدخنة وتمويق قصورها الذاتي مما يسبب انفصال اللرات (الهباب) (Cinder) والاجهزة المستعملة في محطات توليد القوى بمدينة نيويورك كالوضحة بالرسم نمرة ١١ ونظيرتها هي تقسيم الغازات المتصاعدة داخل عدد كبير من المجارى والحارات الضيقة حيث يعكس طريق سيرها في جهاز مثلثي الشكل مع تعريض أكبر سطح منها لیتماس مع سطح المياه الجارية حيث تنفصل ابر نسبة مئوية من اللرات الكربونية (الهباب) العالقة بالغازات فيجرها الماء بعيدا الى المجارى الماءة .

طريقة توزيع التيار الكهربائي في المدينة


تولد محطات توليد القوى الثمانية المذكورة تيارا كهربائيا ضغطه كما ذكرنا ١٣٨٠٠ فولت ثم يرفع بمحولات Single-Phase Auto Transformers الى ضغط قدره ٢٧٦٠٠ فولت الى قضبان التوزيع وهذا هو الضغط الذي تغذى به المدينة بواسطة كابلات ارضية ذات الضغط العالي (High Tension Feeder Cables) .

ولما كان من الضروري لمدينة صناعية ضخمة كنيويورك اتخاذ اقوى الضمانات لاستمرار تدفق التيار الكهربائي للمستهلك في كل لحظة وتقضى كل ما يملكه العلم من ضمانات لعدم انقطاع التيار لاي سبب كان فقد ابيحت فكرة ال (Consolidated Edison) نظام التوزيع الشبكي للتيار المتغير ذي الضغط الواطي

The low voltage alternating current network system وذلك بوضع حلقات مقفولة وبتوازية من كابلات التغذية الارضية ذات الضغط العالي (٢٢٦٠٠) تحت ارض شوارع المدينة المختلفة حيث تمت في مواسير خرسانية وبحيث تكون متقاربة ومتداخلة وموصلة بالمحولات الكهربائية ذات الضغط العالي والموضوعة في حجرات خرسانية مبنية تحت الارض عند تقاطع الشوارع ومقاس هذه الحجرات هو ١١ قدم (٣٣٠ سم) في الطول و٤٠ قدما (١٢٥ سم) في العرض ١٦/٤ قدما (١٨٧ سم) في الارتفاع ولهذه الحجرات غطاء من الصلب يسمح بتهوئة هذه المحولات .

وهذه الحجرات تتسع كذلك لتجميعات كابلات الضغط العالي وكابلات الضغط الواطي .

وهذه المحاولات يمدها تيار الضغط العالي من عدة مقسليات وذلك لضمان استمرار تغذية المستهلك بالتيار بدون انقطاع وذلك عند فصل

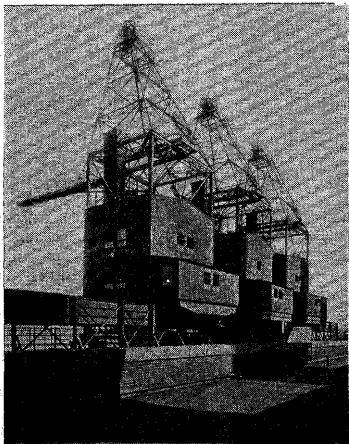

أبراج وطواحين الفحم

أحد كبلات التغذية للإصلاح أو لخلافه وحتى في حالة فشل مفلين في وقت واحد لسبب أو لآخر .

وهذه المحولات تحول التيار الكهربائي ذي الضغط العالي الواصل إليها من محطات توليد القوى الكهربائية إلى التيار ذي الضغط الواطى المستعمل والذي يسيل في شبكة من الكابلات الأرضية لمستهلك بما يلزمه من الكهرباء .

وهذه الشبكة كذلك مكونة من عدة حلقات متوازية ومتصلة ببعضها البعض وتحمل كل منها المصهرات ومفاتيح الأمان الأتوماتيكية والتي توصل أو تفصل المحولات أوماتيكية من الشبكة كلما احتاجت العملية إلى ذلك . وكابلات شبكة الضغط الواطى تمتد في جميع الشوارع وترتبط حلقاتها ببعضها البعض تحت تقاطع الشوارع .

وفي الإمكنة الصناعية والمباني الضخمة المزدحمة التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء تقوى هذه المناطق بعدد آخر من حلقات الكابلات الأرضية المتوازية حيث تربط كذلك بالشبكة الرئيسية .

وتسير حلقات كابلات التغذية ذات الضغط العالي عمودية على الشبكة الأرضية لتغذية ناطحات السحاب حيث تمر في مجارى خرسانية عملت لها خصيصا لتتصل بعدة محولات موضوعة داخل هذه المباني ومن ذات النوع الموضوع تحت أرضية الشوارع لهذه الناطحات بما تحتاجه من الكهرباء وحلقات التغذية العمودية هي امتداد للشبكة الأرضية ومتصلة بها من عدة مواضع لضمان سيل الكهرباء في جميع الأوقات .


ويوصل التيار للمستهلكين من صناديق التوزيع المشتركة أو من حجرات تجمع الكابلات الأرضية (Cable Manholes) .

هذه الحجرات كسببها الخاصة بمحولات الضغط العالي مبنية تحت أرض الشوارع من الخرسانة المسلحة ويوصل قاعها بالمجارى الرئيسية وتحمل على جدرانها كابلات الضغط العالي وشبكة كابلات الضغط الواطى بواسطة حاملات مصنوعة من الصلب وجميعها موضوعة بطريقة منظمة تنظيما دقيقا . وتبنى بقرب حجرات المحولات وعلى أبعاد متقاربة وأمام المساكن الكبيرة .

وقالدها تسهيل سحب الكابلات من مجاريها ووضع خلأها أو وصلها

صناديق التوزيع

تبنى أيضا هذه الصناديق من الخرسانة المسلحة وتوضع أيضا تحت الأرض وحجمها ٣ x ٤ قدم وعمقها ثلاثة أقدام وتوضع على أبعاد لا تزيد على ١٠٠ قدم وهي خاصة بالجهات والشوارع ذات العمل المحدود ويكفى كل منها لتغذية ستة مستهلكين وتغذى المباني المختلفة من هذه الصناديق بكابلات داخل مواسير من الصلب يحميها عدد من المصهرات داخل هذه الصناديق .

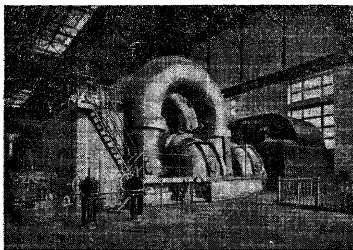

التربينات البخارية



المولدات الكهربائية

ويبلغ عدد المداوات الكهربائية بمدينة نيويورك ٢٦١٢٢٦٩ عدادا وطول الكابلات الأرضية المستعملة ٤٤٥٦٥ ميلا (٧٠٠٠٠ كيلو مترا)

سعر الكهرباء بمدينة نيويورك

- ١ - يدفع المستهلك ١٥٠ دولارا أى ٤٥ قرشا على الأقل اذا كان استهلاكه لا يزيد عن ٢٠ كيلوات ساعة فى الشهر الواحد
- ٢ - ويدفع بعد ذلك ٥ سنت أى ١٥ مليما عن كل كيلوات ساعة يزيد ذلك الى الـ ٨٠ كيلوات ساعة التالية فى الشهر الواحد
- ٣ - ثم يدفع ٤ سنت أى ١٢ مليما عن كل كيلوات ساعة يزيد على ١٠٠ ك. و. س. وذلك الى ١٨٠ ك. و. س. فى الشهر الواحد
- ٤ - ثم يدفع ٣ سنت أى ٩ مليم عن كل كيلوات ساعة يزيد على ١٨٠ ك. و. س. وذلك الى ٢٥٠ ك. و. س.
- ٥ - ثم يدفع ٢ سنت أى ٦ مليم عن كل كيلوات ساعة يزيد على ٢٥٠ ك. و. س. فى الشهر الواحد

TYPICAL TOPPING TURBINE INSTALLATION

